

AI-208 型人工智能温度控制器 使用指南 (V9.3)



1. 主要特点

- 为塑料机械、食品机械、包装机械、烘箱、环境实验设备等行业设计。具备操作简便、易学易用及价格低廉的特点。
- 全球通用的 100~240VAC 范围电源，具备 50Hz/60Hz 电源频率及 C / F 单位选择功能。
- 输入可自由选择热电偶或热电阻，输出支持固态继电器电压及继电器输出，交货迅速且维护方便。
- 采用具备自整定 (AT) 功能的 AI 人工智能调节算法，控制准确且无超调。
- 具备先进的快速自整定 (AAT) 功能，可在加热炉首次使用通电时启动，无需传统 AT 的振荡控制即可快速完成 PID 参数自整定，对于多数控系统可大大节约调试时间。
- “发烧”级硬件设计，具备比同级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性及更宽广的温度使用范围；其电源及 I/O 端子均通过 6KV/5KHz 的群脉冲抗干扰实验。
- 通过 ISO9001 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证和 CE 认证，在质量、抗干扰能力及安全标准方面符合国际水准。

2. 型号定义

AI-208 仪表型号由 4 部分组成，如下：

AI-208	A1	G1	L0
①	②	③	④

① 表示仪表型号

AI-208 型人工智能温度控制器，0.3 级测量精度，最高显示分辨率为 0.1℃

② 表示仪表面板尺寸规格

- A1 面板 96 × 96mm, 开口 92 × 92mm, 插入深度 70mm
- D 面板 72 × 72mm, 开口 68 × 68mm, 插入深度 70mm
- D21 面板 48 × 48mm, 开口 45 × 45mm, 插入深度 80mm
- D62 面板 48 × 48mm, 开口 45 × 45mm, 插入深度 67mm
- E1 面板 48 × 96mm (宽 × 高), 开口 45 × 92mm, 插入深度 70mm
- F1 面板 96 × 48mm (宽 × 高), 开口 92 × 45mm, 插入深度 70mm

③ 表示仪表主输出 (OP1) 安装的规格

- L1 表示为继电器输出，规格为 2A/250VAC，低线圈功耗节能环保长寿命型，常开端具备压敏电阻火花吸收功能
- G1 表示为标准型 SSR 电压输出，5VDC/30mA，节能环保型，无隔离
- G 表示为 12VDC/20mA 的 SSR 电压输出，光电隔离型

④ 表示仪表报警辅助位置 (AUX) 安装的模块规格，可提供 1 路或 2 路报警输出

- N 或不写表示没有安装模块
- L0 表示安装有常开 + 常闭端的继电器模块，规格为 2A/250VAC，支持 AU1 报警输出，普通经济型继电器
- L3 表示安装二路常开继电器模块，规格为 2A/250VAC，节能环保型，可支持 AU1 及 AU2 两路报警输出

3. 技术规格

- **输入规格：**K、S、R、T、E、J、N、Pt100
- **测量范围：**K(0~1300 ℃), S(0~1700 ℃), R(0~1600 ℃), T(-200~+350 ℃), E(0~1000 ℃), J(0~1200℃), N(0~1300℃), Pt100(-200 ~ +800℃)
- **测量精度：**0.3%FS ± 1℃ 或 0.3%FS ± 0.1℃
- **调节方式：**位式调节方式 (ON-OFF) 或带自整定 (AT) 功能的 AI 人工智能 PID 调节
- **输出规格：**
 - L1 继电器触点开关输出 (常开) : 250VAC/2A 或 30VDC/2A
 - G1 SSR 电压输出: 5VDC/30mA
 - G SSR 电压输出: 12VDC/20mA
- **报警功能：**
 - 上限报警、下限报警及正负偏差报警功能，可选购安装继电器模块将报警信号输出

- **电 源：**100~240VAC, -15%, +10%/50~60Hz
- **电源消耗：**≤0.3W (无输出或报警时, 有输出动作时相应增加输出所需能耗)
- **使用环境：**温度 -10~+60℃ 湿度 0~90%RH

4. 操作方法

4.1 改变设定温度

仪表上电后，仪表上显示窗口显示测量值 (PV)，下显示窗口显示给定值 (SV)。该显示状态为仪表的基本显示状态。输入的测量信号超出量程时 (如热电偶断线时)，则上显示窗交替显示“orAL”字样及测量上限或下限值，此时仪表将自动停止控制输出，闪烁功能会受 AdIS 参数影响。

仪表面板上按不同尺寸分别有 5 个指示灯，其中 OP1 用于指示控制输出，AU1、AU2 分别对应报警输出动作，PRG 指示程序运行状态，其余指示灯本系列仪表不用。

4.2 程序设定

上显示窗显示测量值的状态下，按 (④) 键进行程序设置状态，首先显示 SP1 为给定值，可通过 (①)、(②)、(③) 键修改下显示窗的设定温度值。再按 (④) 键显示 t1 为程序运行时间，通过 (①)、(②)、(③) 修改。

4.3 运行控制


上显示窗显示测量值的状态下，按 (②) 键并保持 2 秒使仪表下显示窗显示“run”可使仪表进入运行状态。按 (③) 并保持 2 秒使仪表闪动“stop”可使仪表进入停止状态。

4.4 准备功能

启动程序时，程序便开始计时，若不希望在升温阶段就开始计时，则需使用准备功能，启动准备功能后测量值的偏差大于偏差报警值 (HdAL 及 LdAL) 时，仪表并不立即进行偏差报警，此时程序暂停计时，直到正负偏差符合要求后再开始计时。

4.5 自整定 (AT) 操作

采用 AI 人工智能 PID 方式进行控制时，可进行自整定 (AT) 操作来确定 PID 调节参数。在基本显示状态下按 (④) 键并保持 2 秒，将出现 At 参数，按 (③) 键将下显示窗的 off 修改为 on，再按 (④) 键确认即可开始执行自整定功能。在基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示“AT”字样，此时仪表执行位式调节，经 2 个振荡周期后，仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束自整定。如果要提前放弃自整定，可再按 (④) 键并保持约 2 秒钟调出 At 参数，并将 on 设置为 off 再按 (④) 键确认即可。若需要执行快速自整定 (AAT) 操作，可以将 At 参数设置为 AAt 即可启动。



注 1：系统在不同给定值下自整定 At 得出的参数值不完全相同，执行自整定功能前，应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上，如果系统是保温性能好的电炉，给定值应设置在系统使用的最大值上，自整定过程中禁止修改


SV 值。视不同系统，自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。

注 2：位式调节回差参数 CHYS 的设置对自整定过程也有影响，一般 CHYS 的设定值越小自整定参数准确度越高。但 CHYS 值如果过小则可能因输入波动引起位式调节的误动作，这样反而可能整定出彻底错误的参数，推荐 CHYS=2.0。

注 3：快速自整定 AAT 应在加热器尚未开始升温时启动，若加热器已经升到一定温度则 AAT 效果越差。快速自整定 AAT 无需传统的周期振荡，系统分析加热器升温曲线来确定 PID 参数，若成功相对传统 AT 可以大大节约调试时间。若 AAT 还未自动完成仪表就退出满功率输出状态，则 AAT 失败，终止自整定，并不会修改 PID 参数，此时可以启动传统自整定 AT 来整定参数。若 AAT 快速自整定后控制效果不理想，可以再执行一次传统自整定 AT。

5. 设置参数

在基本显示状态下按 (④) 键并保持约 2 秒钟，即进入现场参数表。按 (④) 键可显示下一参数。如果参数没有锁上，用 (①)、(②)、(③) 键可修改参数值。按 (①) 键并保持不放，可返回显示上一参数。先按 (④) 键不放接着再按 (④) 键可退出设置参数状态。如果没有按键操作，约 30 秒钟后会自动退出设置参数状态。设置 Loc=808，可进入系统参数表，如下表。



6. 参数表

参数代号	参数含义	说明	设置范围
HIAL	上限报警	测量值 PV 大于 HIAL 值时仪表将产生上限报警。测量值 PV 小于 HIAL+AHYS 值时，仪表将解除上限报警。 注：每种报警可自由定义为控制 AU1、AU2 等输出端口动作，也可以不做任何动作，请参见后文报警输出定义参数 AOP 的说明。	-999~+3200℃ 或 -9990~+32000 单位
LoAL	下限报警	当 PV 小于 LoAL 时产生下限报警，当 PV 大于 LoAL+AHYS 时下限报警解除。 注：为避免刚上电时因温度偏低而导致下限报警总是被触发，上电时总是先暂时免除下限报警功能，只有温度升高到 LoAL 以上后，若再低于 LoAL 才产生报警。	0~9999
HdAL	偏差上限报警	当偏差 (测量值 PV 减给定值 SV) 大于 HdAL 时产生偏差上限报警。当偏差小于 HdAL-AHYS 时偏差上限报警解除。设置 HdAL 为最大值时，该报警功能被取消。	0~9999
LdAL	偏差下限报警	当偏差 (测量值 PV 减给定值 SV) 小于 LdAL 时产生偏差下限报警。当偏差大于 LdAL+AHYS 时偏差下限报警解除。设置 LdAL 为最小值时，该报警功能被取消。	0~9999
Loc	参数修改级别	Loc=0, 允许修改现场参数、允许在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=1, 禁止修改现场参数、允许在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=2~3, 允许修改现场参数，但禁止在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=4~255, 不允许修改 Loc 以外的其它任何参数，也禁止全部快捷操作。 设置 Loc=808，再按 (④) 确认，可进入系统参数表。	0~9999
AHYS	报警回差	又名死区、滞环，用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生 / 解除。	0~999.9℃ 或 0~+999 单位
AdIS	报警指示	OFF, 报警时在下显示器不显示报警符号。 on, 报警时在下显示器同时交替显示报警符号以作为提醒，推荐使用。 FOFF, 备用。 Aon, 备用。	0~999.9℃ 或 0~+999 单位


AOP	报警输出定义	AOP 用于定义 HIAL、LOAL、HdAL 及 LdAL 报警的输出位置, 如下: $AOP = \frac{C}{HdAL + LdAL} \quad \frac{B}{LoAL} \quad \frac{A}{HIAL}$ A、B 数值范围是 0-2, 0 或其它数表示不从任何端口输出该报警, 1, 2 分别表示该报警由 AU1 及 AU2 输出。C 数值定义如下表: <table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th><th>HdAL</th><th>LdAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>无</td><td>无</td></tr> <tr><td>1</td><td>AU1</td><td>无</td></tr> <tr><td>2</td><td>AU2</td><td>无</td></tr> <tr><td>5</td><td>AU1</td><td>AU1</td></tr> <tr><td>6</td><td>AU2</td><td>AU1</td></tr> <tr><td>7</td><td>无</td><td>AU1</td></tr> <tr><td>8</td><td>无</td><td>AU2</td></tr> <tr><td>9</td><td>AU1</td><td>AU2</td></tr> </tbody> </table> 例如: AOP=901, 则表示: HIAL、HdAL 从 AU1 输出, LdAL 从 AU2 输出。	C	HdAL	LdAL	0	无	无	1	AU1	无	2	AU2	无	5	AU1	AU1	6	AU2	AU1	7	无	AU1	8	无	AU2	9	AU1	AU2	0~999
C	HdAL	LdAL																												
0	无	无																												
1	AU1	无																												
2	AU2	无																												
5	AU1	AU1																												
6	AU2	AU1																												
7	无	AU1																												
8	无	AU2																												
9	AU1	AU2																												
Ctrl	控制方式	onOff, 采用位式调节 (ON-OFF), 只适合要求不高的场合进行控制时采用。 APID, 采用 AI 人工智能 PID 调节, 具备无超调高精度控制效果。 nPId: 采用标准 PID 调节, 并有抗饱和积分功能。																												
Srun	运行状态	run, 运行控制状态。 Stop, 停止状态, 下显示器闪动显示 “Stop” 。 Hold, 保持运行控制状态。禁止从面板执行运行或停止操作。																												
Act	正 / 反作用	rE, 为反作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向减小, 如加热控制。 dr, 为正作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向增大, 如致冷控制。 rEbA, 反作用调节方式, 并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能。 drbA, 正作用调节方式, 并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。																												
At	自整定	OFF, 自整定 At 功能处于关闭状态。 on, 启动 PID 及 CII 参数自整定功能, 自整定结束后会自动返回 OFF。 FOFF, 自整定功能处于关闭状态, 且禁止从面板操作启动自整定。 AA, 快速自整定功能, 自整定结束后自动返回 OFF。																												
P	比例带	P 为定义 APID 及 PID 调节的比例带, 单位为 °C 或 F, 而非采用量程的百分比。 注: 通常都可采用 At 功能确定 P、I、D 及 Ctrl 参数值, 但对于熟悉的系统, 比如成批生产的加热设备, 可直接输入已知的正确的 P、I、D、Ctrl 参数值。	0.1~3200																											
I	积分时间	定义 PID 调节的积分时间, 单位是秒, I=0 时取消积分作用。	0~9999 秒																											
d	微分时间	定义 PID 调节的微分时间, 单位是 0.1 秒。d=0 时取消微分作用。	0~3200 秒																											
Ctl	输出周期	采用 SSR 或可控硅输出时一般设置为 0.5~3.0 秒。当输出采用继电器开关时, 短的控制周期会缩短机械开关的寿命或导致冷 / 热输出频繁转换启动, 周期太长则使控制精度降低, 因此一般在 15~40 秒之间, 建议 Ctl 设置为微分时间 (基本应等于系统的滞后时间) 的 1/4~1/10 左右。	0.1~300 秒																											
CHYS	位式调节回差	用于避免 ON-OFF 位式调节输出继电器频繁动作。如加热控制时, 当 PV 大于 SV 时继电器关断, 当 PV 小于 SV-CHYS 时输出重新接通。	0~999.9°C 或 0~+9999 单位																											

InP	输入规格	InP 用于选择输入规格, 其数值对应的输入规格如下:																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>InP</th><th>输入规格</th><th>InP</th><th>输入规格</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>K</td><td>1</td><td>S</td></tr> <tr><td>2</td><td>R</td><td>3</td><td>T</td></tr> <tr><td>4</td><td>E</td><td>5</td><td>J</td></tr> <tr><td>6</td><td>备用</td><td>7</td><td>N</td></tr> <tr><td>8-20</td><td>备用</td><td>21</td><td>Pt100</td></tr> </tbody> </table>		InP	输入规格	InP	输入规格	0	K	1	S	2	R	3	T	4	E	5	J	6	备用	7	N	8-20
InP	输入规格	InP	输入规格																					
0	K	1	S																					
2	R	3	T																					
4	E	5	J																					
6	备用	7	N																					
8-20	备用	21	Pt100																					
dPt	分辨率	“0” 表示显示分辨率为 1°C 或°F, “0.0” 为 0.1°C 或°F。	0/0.0																					
Scb	主输入平移修正	Scb 参数用于对输入进行平移修正, 以补偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动补偿的误差 PV 补偿后 = PV 补偿前 + Scb。 注: 一般应设置为 0, 不正确的设置会导致测量误差。	-999 ~+400°C 或 -9990 ~+4000 单位																					
Filt	输入数字滤波	Filt 决定数字滤波强度, 设置越大滤波越强, 但测量数据的响应速度也越慢。在测量受到较大干扰时, 可逐步增大 Filt 使测量值瞬间跳动小于 2~5 个字即可。当仪表进行计量检定时, 应将 Filt 设置为 0 或 1 以提高响应速度。																						
Fru	电源频率及温度单位选择	50C 表示电源频率为 50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为°C。 50F 表示电源频率为 50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为°F。 60C 表示电源频率为 60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为°C。 60F 表示电源频率为 60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为°F。																						
AF	高级功能代码	AF 参数用于选择高级功能, 计算方法如下: AF=A×1+B×2+E×16 A=0, HdAL 及 LdAL 为偏差报警; A=1, HdAL 及 LdAL 为绝对值报警, 这样仪表可分别拥有 2 路绝对值上限报警及绝对值下限报警。 B=0, 报警及位式调节回差为单边回差; B=1, 为双边回差。 E=0, HIAL 及 LOAL 分别为绝对值上限报警及绝对值下限报警; E=1, HIAL 及 LOAL 分别改变为偏差上限报警及偏差下限报警, 这样有 4 路偏差报警。 注: 若非专业级别用户, 请设置该参数为 0。	0~255																					
bAud	COMM 功能选择	bAud 参数默认 9600, 可由 bAud 参数设置将 COM 口作为其它功能使用: bAud=3, 将 COMM/AUX 口作为 AUX 使用。																						
SPL	SV 下限	SV 允许设置的最小值。	-999 ~+3200°C 或 -9990 ~+32000 单位																					
SPH	SV 上限	SV 允许设置的最大值。																						
Pno	定时模式	设置 Pno=0 时, 为恒温模式; 设置 Pno=1 时, 可设控温时间长度, 到达设段时间后自动进入停止状态。	0~1																					
PonP	上电自动运行模式	Cont, 停电前为停止状态则继续停止, 否则在仪表通电后继续在原终止处执行。 StoP, 通电后无论出现何种情况, 仪表都进入停止状态。 run1, 停电前为停止状态则继续停止, 否则来电后都自动从头开始运行程序。 dAST, 在通电后如果没有偏差报警则程序继续执行, 若有偏差报警则停止运行。 Hold, 仪表在运行中停电, 来电后无论出现何种情况, 仪表都进入暂停状态。但如果仪表停电前为停止状态, 则来电后仍保持停止状态。																						
PAF	程序运行模式	PAF 参数用于选择程序控制功能, 其计算方法如下: PAF=A×1+C×4+F×32 A=0, 准备功能 (rdy) 无效; A=1, 准备功能有效。 C=0, 程序时间以分为单位; C=1, 时间以小时为单位。 F=0, 标准运行模式; F=1, 程序运行时执行 RUN 操作将进入暂停 (Hold) 状态。																						

7. 接线方法


注: 因技术升级或特殊订货等原因, 仪表随机接线图如与本说明书不符, 请以随机接线图为准。

A1、E1、F1 型仪表尺寸接线图:

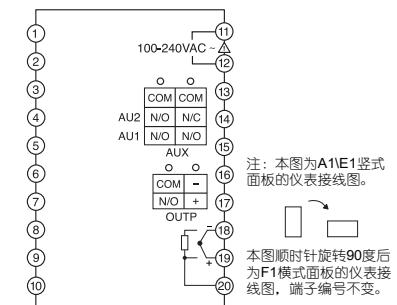


本图顺时针旋转 90 度后为 F1 模式面板的仪表接线图, 端子编号不变。

D 型面板仪表 (72mmX72mm) 接线图如下:



D21 型面板仪表 (48mmX48mm) 接线图如下:



注 1: 热电偶应用补偿导线直接接入仪表后盖输入端子上, 中间不得转用普通导线连接, 并注意补偿导线型号与极性的正确。

注 2: 外接的固态继电器 (SSR) 应使用输入与输出之间隔离耐压大于 2300V 的产品 (CE 认证的安全要求)。

D62 型面板仪表 (48mmX48mm) 接线图如下:

